

ESTIMATE

AN Estimate for given supply lt line shifting village manpur uttri under morning
bels school manpur uttri teh suar distt rampur due to jarger/ ware conductor of
mornig bels school ground replaced to full deposite schime c/o maneger morning
bels school manpur uttri rl arsal parsal feeder under 33/11 kv sub station maswasi
ltr no /EDD II rampur /TEC

REPORT

An estimate amounting rs has been framed to cover the cost for the
AN Estimate for given supply lt line shifting village manpur uttri under morning
bels school manpur uttri teh suar distt rampur due to jarger/ ware conductor of
mornig bels school ground replaced to full deposite schime c/o maneger morning
bels school manpur uttri rl arsal parsal feeder under 33/11 kv sub station maswasi
ltr no /EDD II rampur /TEC


Rates are charged in the estimate as per schedule of RESSPO the best of my
knowledge The above work will be carried out under the supervision of sub
divisional officer EDSD SUAR

Sanjeev Kumar
SDO


JE

LINE-CHART


ग्राम ग्रामपुट उत्तरी में प्राथमिक वेल्थ स्कूल ग्रामपुट उत्तरी लो स्टाड ग्रामपुट के लोगों में से LT लाइन को शिफ्ट करके स्कूल प्रासाद में बाहर निकालने हेतु मैनेजर प्राथमिक वेल्थ स्कूल के आवेदन पर पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत कम्पा जमा है उपरोक्त आर्वाइ R/L आरसन-पारसन कोस्ट अन्तर्गत 33/11 के.वी. वि. उपके-रू जमा वाली.

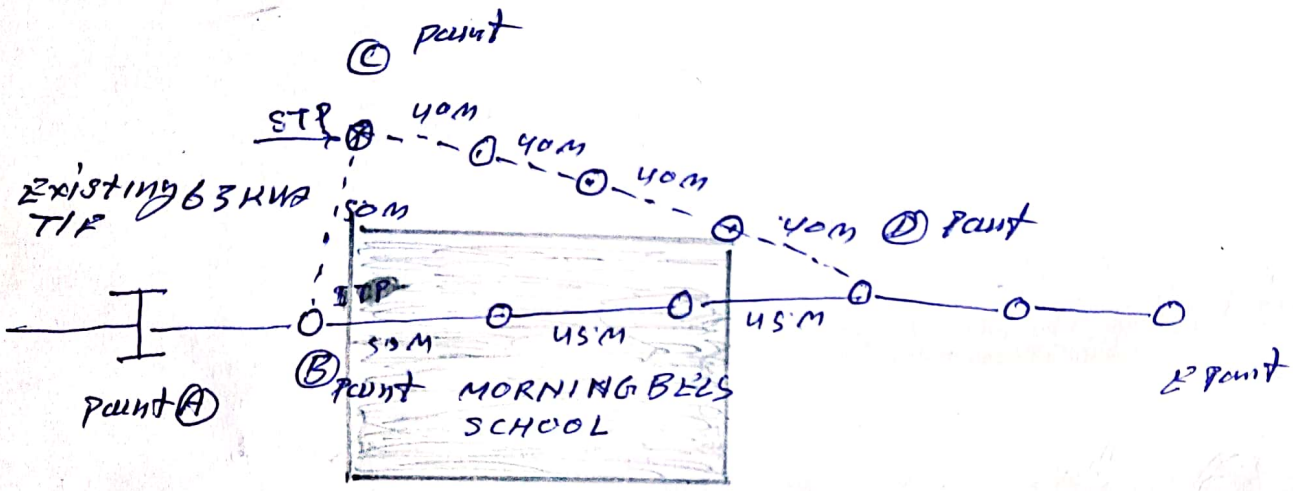

DETAILS

- 1- सहायित ग्रामपुट में बिन्दु A B D E तक Existing 63KVA TIE की LT जमा लाईम दर्शायी गयी है जोकि RL आरसन-पारसन कोस्ट से जुडी है
- 2- सहायित ग्रामपुट में बिन्दु B से C तथा C से D तक नई LT ABC 3X50 MM 240 MTR सहायित है तथा बिन्दु B से D तक 420 मी. - 10% 2370 मी. तथा 46 Kw ACSR वायरस 9.85 रुपये इस्वीय वॉक होना सहायित है

Sanved Kumar
SDO


 JE

ESTIMATE

AN Estimate for given supply lt line shifting village manpur uttri under morning bels school manpur uttri teh suar distt rampur due to jarger/ ware conductor of mornig bels school ground replaced to full deposite schime c/o maneger morning bels school manpur uttri rl arsal parsal feeder under 33/11 kv sub station maswasi ltr no /EDD II rampur /TEC

SN	Name of Material	UNIT	QTY	RATE	AMOUNT
1	STP 11 METER	NO	1	19141	19141.00
2	pcc pole 8.5 m	NO	3	2721	16326.00
3	abc lt cable 3x50 mm	MTR	210	136.5	28665.00
4	prcing clamp	NO	8	150	960.00
5	I HOOK	NO	5	150	750.00
6	distribution box	NO	1	6442	6442.00
7	GROUTING	NO	4	856	3424.00
8	STAY COMPLITE	no	4	2036	8144.00
9	CLEMP FOR STP	NO	2	304	608.00
10	clamp for pcc pole	NO	3	304	912.00
11	MS NUT& BOLT	KG	5	196	980.00
	SUB TOTAL				85372.00
	Cartage&erection charges @ 17.7%				15110.80
	SUB TOTAL				100482.80
	CONTINGENCY CHARGE @10%				10048.28
	SUB TOTAL				110531.08
	SUPER VISION CHARGE @15%				16579.60
	SUB TOTAL				127110.60
	GST 18%				22879.92
	TOTAL				149990.52
	Receive back materials to UPPCL				
	ACSR WEASAL CONDUCTOR SCRAIP	KG	46	75	3450.00
	TOTAL				3450.00
	G TOTAL				146540.52

Sanjeev Kumar
SDO

[Signature]
JE

परिचयांचल विद्युत वितरण निगम लि०
33 केवी / 11केवी / एल०टी० लाईन शिफ्टिंग हेतु प्रारूप

वितरण क्षेत्र का नाम
मण्डल का नाम
वितरण खण्ड का नाम

क्र० सं०	33 केवी / 11केवी / एल०टी० लाईन शिफ्टिंग हेतु बिन्दु	वितरण स्तम्भ की आख्या
1	33 केवी / 11केवी / एल०टी० लाईन का नाम जिस पर लाईन शिफ्टिंग की गतिविधि की जानी है	झारखण्ड पावर एनर्जी लि० (इस खण्ड का नाम)
2	प्राईमरी उपकेन्द्र का नाम जहाँ से उक्त 33 केवी पोषक निर्गत हुआ है।	दौडा
3	33 / 11 केवी उपकेन्द्र का नाम जिसको उक्त 33 केवी पोषक द्वारा पोषित किया जा रहा है।	ममवासी
4	योजना का नाम जिसके तहत शिफ्टिंग गतिविधि पूर्ण की जायेगी।	ए० जिया योजना
5	(क) शिफ्टिंग गतिविधि कराने वाली संस्था / व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नं० (ख) आवेदन की तिथि	मनेन्द्र गौरी के वल रघुवंश
6	शिफ्टिंग गतिविधि कराने का कारण।	रखने के वृत्तों के रखरखाव पथ 210 मी. एल०टी० के खिल
7	शिफ्ट होने वाले पोलों की संख्या तथा लाईन की लम्बाई (मीटर में) जो शिफ्ट करायी जायेगी।	
8	शिफ्ट की जा रही लाईन जिस मूमि पर स्थापित की जायेगी उसका स्वागित्य / अनापत्ति प्रमाण पत्र	नहीं
9	क्या शिफ्टिंग पॉइण्ट के एंगिल पर ट्राईपोल प्रस्तावित किया है और कितने।	नहीं
10	क्या शिफ्टिंग पॉइण्ट के एंगिल पर फोरपोल प्रस्तावित किया है और कितने।	पथ के वि० स्थापित 63 मपव गी० ए० नहीं
11	शिफ्टिंग गतिविधि पूर्ण करने में अनुमानित अवधि एवं इस अवधि में विद्युत आपूर्ति बनाये रखने के सम्बन्ध में टिप्पणी।	
12	अवर अभियन्ता, उपखण्ड अधिकारी, अधिराशी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षरित स्पष्ट लाइन चार्ट।	

उक्त वर्णित 33 केवी / 11केवी / एल०टी० लाईन शिफ्टिंग की गतिविधि..... योजना में ससुति की जाती है।

अवर अभियन्ता
33 / 11 केवी उपकेन्द्र
ममवासी
मो० नं० 913300655
दिनांक 21-08-2024

उपखण्ड अधिकारी
वि० वि० उ० ख०
मो० नं०
दिनांक

अधिराशी अभियन्ता
वि० वि० ख०, वि० धामपुर
मो० नं०
दिनांक

अधीक्षण अभियन्ता
वि० वि० मं०, वामपुर
मो० नं०
दिनांक

मुख्या अभियन्ता (वि०)
मो० नं०
दिनांक